


KA HHI-3-1.5-D-L-50F-TB2-L1

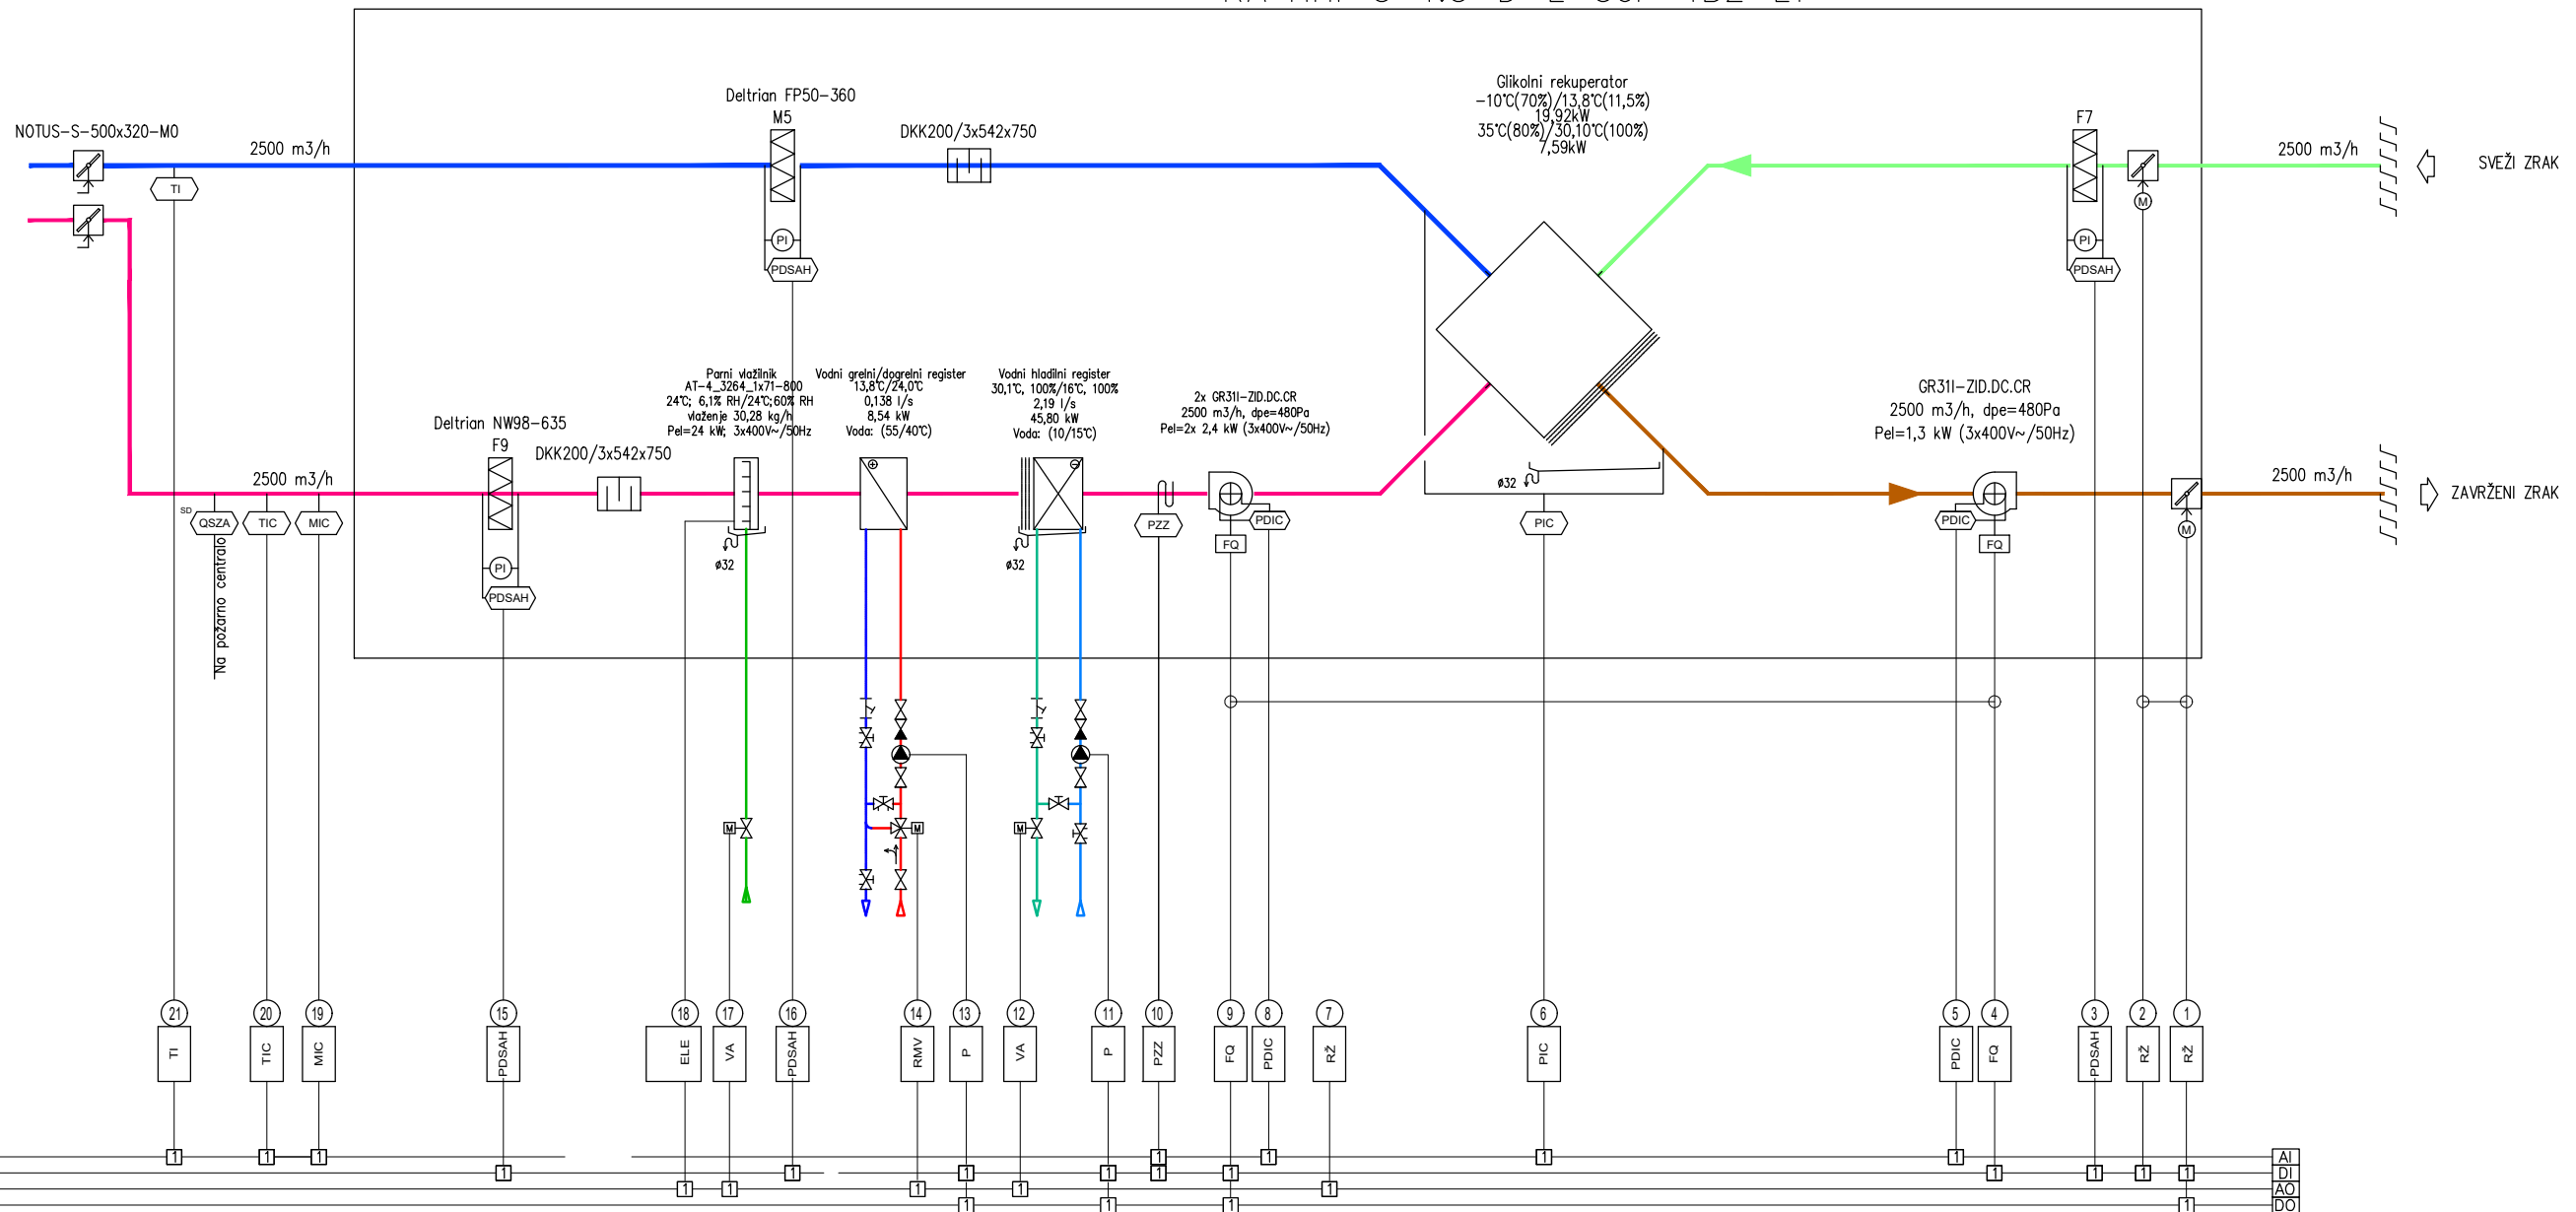

LEGENDA:

- DIF. TLAČNO STIKALO  
DIF. TLAČNO TIPALO  
TEMPERATURNO TIPALO  
ZAZNAVALO RH  
PROTIZMRZOVALNA ZAŠČITA

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
|  | ŽALUZIJA Z MOTORNIM POGONOM |
|  | FILTER                      |
|  | DUŠILEC ZVOKA               |
|  | PROTIPOŽARNA LOPUTA         |

- |   |               |
|---|---------------|
|  | SVEŽI ZRAK    |
|  | ZAVRŽENI ZRAK |
|  | DOVODNI ZRAK  |
|  | ODVODNI ZRAK  |

BIRO MARTINA PREZELJ S.P.

PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN  
TEHNIČNO SVETOVANJE

Investitor:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA  
Ul. padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Ime

Id.št.IZS

Podpis

Datum

Odg.v.proj.

J. KRIVC, gr. teh.

G-9029

Odg.proj.

M. PREZELJ, univ.dipl.inž.str.

S-1661

Spr/Rev.

Opis spremembe

Podpis

Datum

Objekt:

UMESTITEV ALS LINIJE  
V SKLOPU DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA

Vrsta načrta:

STROJNE INSTALACIJE  
PREZRAČEVANJE IN VENTILACIJA

Naslov risbe:

SCHEMA KLIMATEHNIČNEGA SISTEMA

št. nač.:

622/2023

Faza:

PZI

Datum:

SEPTEMBER 2023

Merilo:

LIST:

3.5